


Thorshøj Kraftvarmeværk A.m.b.A


Fjernvarmedeklaration 2025

Data fra 1/7-24 til 30/6-25
Energi brugt per leveret varme: 0,71


Vedvarende energi

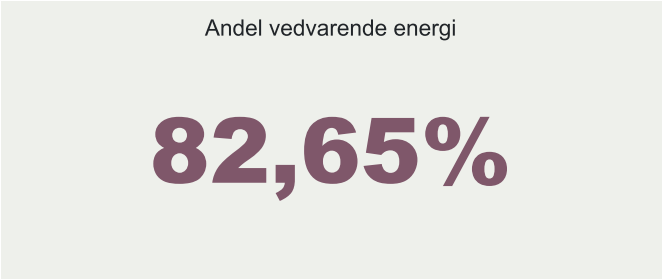

Rangering - CO₂ udledning

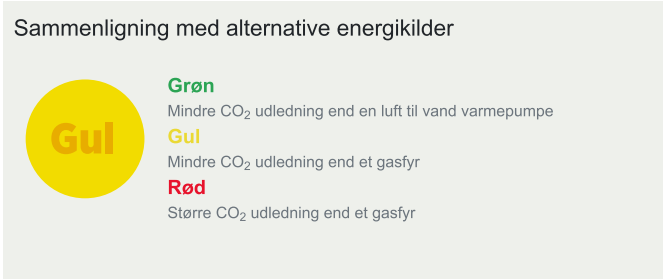

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

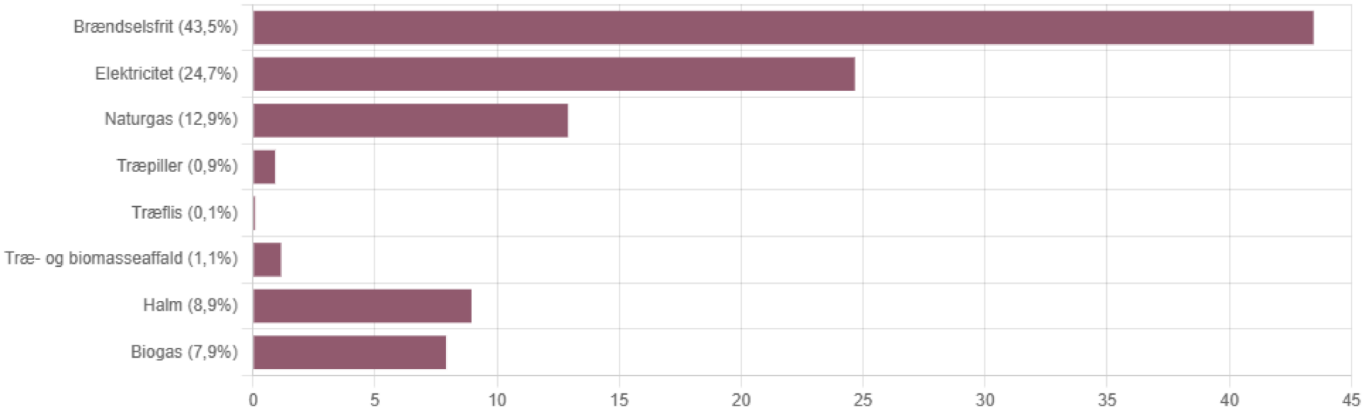

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	15,0	kg/GJ	54,0	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	86,2	g/GJ	310,3	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,9	g/GJ	3,2	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	17,7	kg/GJ	63,6	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	18,5	g/GJ	66,6	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	51,9	g/GJ	186,8	mg/kWh
CO (Kuliite)	72,7	g/GJ	261,7	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	18,2	g/GJ	65,5	mg/kWh
Partikler (TSP)	4,7	g/GJ	16,9	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Thorshøj Kraftvarmeværk A.m.b.A
CVR: 19470695
Kobbervænget 4 | 9750 Østervrå
+45 98 95 10 24 | info@ovvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmekoefficientmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.