


Prinsipdiagram for Thorshøj og Østervrå Varmeværk

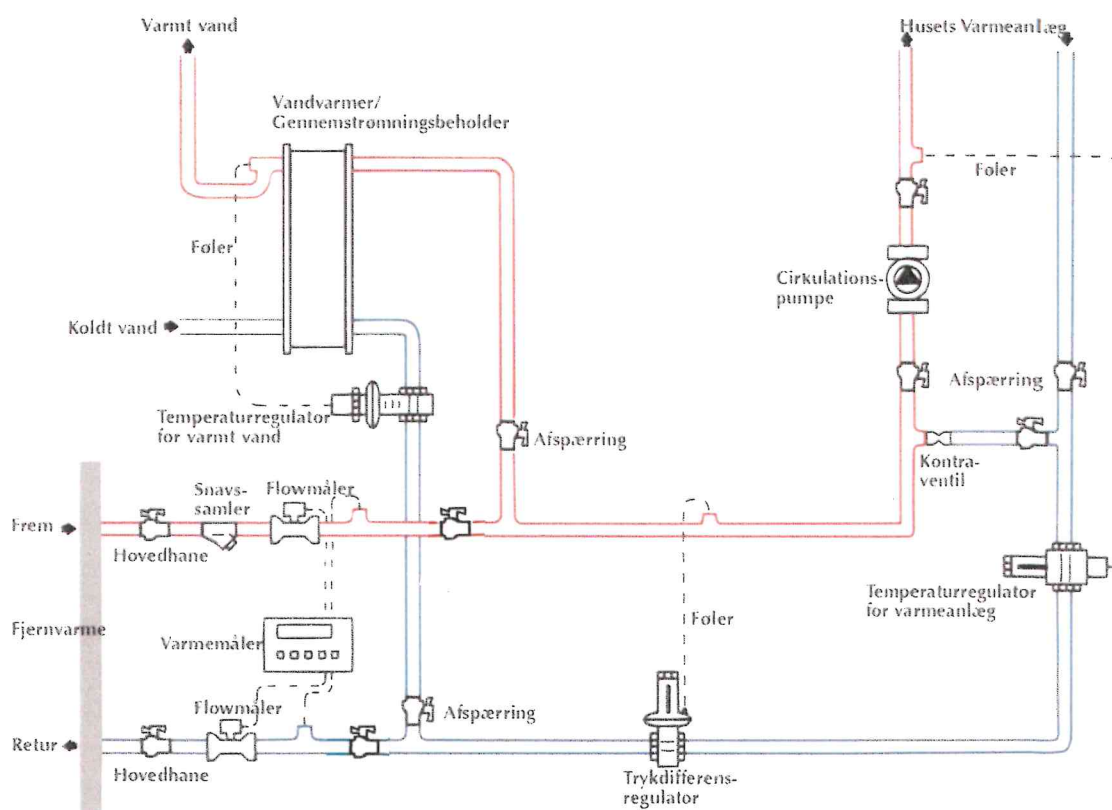

Varmemåleren skal monteres min 400 og max 1200mm over gulv.

Hovedhaner, Måler, afspærringsventiler og snavsesamler skal være frit tilgængelige.

Maksimal afstand fra hovedhane til varmemåler er 1 meter rør. Hvis dette ikke kan overholdes skal varmemåleren placeres ved hovedhanerne.

Installationen skal indeholde vejrkompensering, og overholde kravene til bygningsreglementets §277.